


前面板修改过功率值及过功率延时时间


DSE8610 软件中超载停机：超载 1.1 倍，最长 1 个小时

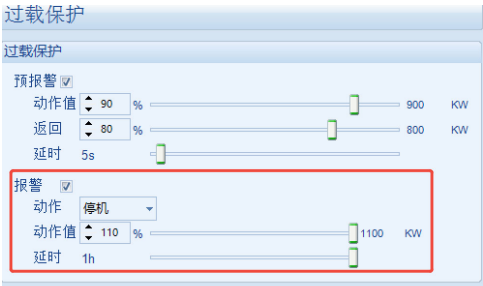

某些数据中心要求超载 115%或 120%，延时时间可任意调整，该如何处理？

解决措施：

① 需使用控制器 PLC 编程功能

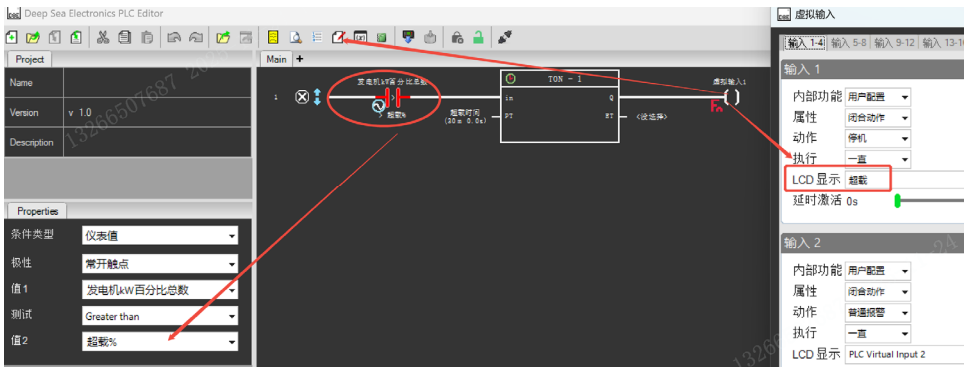

② 超载值和时间可在控制器前面板上任意调整

Variables					
Type ID	Name	Type	Scope	Watch	Initial Value
1	超载%	局部变量	全局	Watched #1	N/A
1	超载时间	定时器	全局	Watched #2	30m 0.0s

在面板上可调整

备：若对 PLC 编程存在问题，请随时联系 18680323575 获得协助与支持。